



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (02/01/22 - 01/12/21)

תאריך הפקה: 27/01/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	70.77	4,167.08	2,841.23	453.40	872.44	00015926 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		4,167.08	2,841.23	453.40	872.44	סה"כ צריכה			
	9.42	3,568.81	2,333.47	347.13	888.22	00015926 - 7	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		3,568.81	2,333.47	347.13	888.22	סה"כ צריכה			
	8.66	1,429.99	911.25	126.40	392.34	00015926 - 6	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		1,429.99	911.25	126.40	392.34	סה"כ צריכה			
	128.10	13,930.84	8,993.98	1,363.87	3,572.99	00015926 - 5	צ'ילרים 3,4	33458	4
		13,930.84	8,993.98	1,363.87	3,572.99	סה"כ צריכה			
	289.92	66,526.36	45,119.00	6,646.60	14,760.76	00015926 - 1	ציבורי	33461	5
	9.63	-341.32	-247.41	-33.23	-60.68	00015926 - 2			
	142.01	-28,276.78	-19,619.62	-2,856.05	-5,801.10	00015926 - 3			
	70.77	-4,167.08	-2,841.23	-453.40	-872.44	00015926 - 4			
	128.10	-13,930.84	-8,993.98	-1,363.87	-3,572.99	00015926 - 5			
	8.66	-1,429.99	-911.25	-126.40	-392.34	00015926 - 6			
	9.42	-3,568.81	-2,333.47	-347.13	-888.22	00015926 - 7			
		14,811.54	10,172.04	1,466.51	3,173.00	סה"כ צריכה			
	9.63	341.32	247.41	33.23	60.68	00015926 - 2	צילר 1	33455	6
		341.32	247.41	33.23	60.68	סה"כ צריכה			
	142.01	28,276.78	19,619.62	2,856.05	5,801.10	00015926 - 3	צילר 2	33456	7
		28,276.78	19,619.62	2,856.05	5,801.10	סה"כ צריכה			
		66,526.36	45,119.00	6,646.60	14,760.76	סה"כ צריכה			
		66,600.00	66,600.00			חשבון חברת חשמל			
		-73.64	-21,481.00			הפרש בקוט"ש			
		-0.11%	-32.25%			הפרש באחוזים			



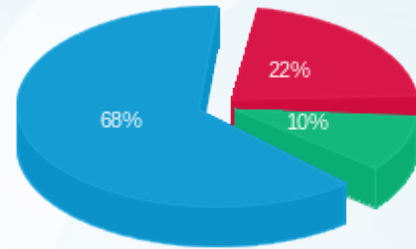

■ פסגה (Kwh 14,760.76)
■ גבע (Kwh 6,646.60)
■ שפל (Kwh 45,119.00)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00015926 - 1	14,760.76	6,646.60	45,119.00	66,526.36	289.92	
				14,760.76	6,646.60	45,119.00	66,526.36		

