



דוח קוט"ש


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 105 (ישן 103)

תקופת דוח: (01/06/22 - 30/06/22)

תאריך הפקה: 10/07/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37973	מבנה 105 חץ	19051927 - 4	256.45	96.10	241.40	593.95	3.81	
			מיזוג אוויר	644.19	224.44	232.63	1,101.26		
			ציבורי	4.86	3.39	27.09	35.34		
			סה"כ צריכה	905.50	323.93	501.13	1,730.55		
2	46099	מבנה 105 ק.1 FINMA	19051927 - 3	389.60	84.65	327.80	802.05	7.18	
			20004345 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	32.77	
			20004345 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	978.66	197.70	315.89	1,492.25		
			ציבורי	7.38	2.98	36.79	47.16		
			סה"כ צריכה	1,375.64	285.33	680.48	2,341.46		
3	37971	מבנה 105 קפה נטו (נמרוד)	19051927 - 2	4,791.40	2,018.80	5,015.20	11,825.40	45.06	
			20004345 - 3	-836.08	-126.76	-250.40	-1,213.24	52.52	
			ציבורי	74.94	66.70	534.79	676.43		
			סה"כ צריכה	4,030.26	1,958.74	5,299.59	11,288.59		
			סה"כ צריכה	6,311.40	2,568.00	6,481.20	15,360.60		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				15,360.60		
			הפרש באחוזים						

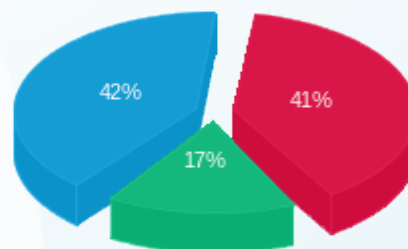

- פסגה (Kwh 6,311.40)
- גבע (Kwh 2,568.00)
- שפל (Kwh 6,481.20)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42980	מבנה 105 מיזוג אוויר	20004345 - 2	786.78	295.38	298.13	1,380.28	32.83	
			20004345 - 3	836.08	126.76	250.40	1,213.24	52.52	
			סה"כ צריכה	1,622.86	422.14	548.53	2,593.52		
2	39296	מבנה 105 ציבורי	19051927 - 1	6,311.40	2,568.00	6,481.20	15,360.60	53.17	
			19051927 - 2	-4,791.40	-2,018.80	-5,015.20	-11,825.40	45.06	
			19051927 - 3	-389.60	-84.65	-327.80	-802.05	7.18	
			19051927 - 4	-256.45	-96.10	-241.40	-593.95	3.81	
			20004345 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	32.77	
			20004345 - 2	-786.78	-295.38	-298.13	-1,380.28	32.83	
			20004345 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	87.18	73.07	598.68	758.93		

