



דוח קוט"ש


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 105 (ישן 103)

תקופת דוח: (01/03/23 - 31/03/23)

תאריך הפקה: 16/04/23

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-----------------------------|-------------------|----------|----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 37973 | מבנה 105 חץ/חץ | 19051927 - 4 | 203.14 | 28.78 | 144.11 | 376.04 | 3.98 | |
| | | | מיזוג אוויר | 38.56 | 6.94 | 28.32 | 73.81 | | |
| | | | ציבורי | 10.46 | 1.91 | 10.29 | 22.65 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 252.16 | 37.63 | 182.72 | 472.51 | | |
| 2 | 46099 | מבנה 105 ק.1 FINMA | 19051927 - 3 | 414.27 | 55.46 | 246.29 | 716.02 | 6.72 | |
| | | | 20004345 - 1 | 0.00 | 0.00 | 13.95 | 13.95 | | |
| | | | 20004345 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | מיזוג אוויר | 78.63 | 13.37 | 51.14 | 143.14 | | |
| | | | ציבורי | 21.33 | 3.67 | 18.58 | 43.58 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 514.22 | 72.51 | 329.96 | 916.69 | | |
| 3 | 37971 | מבנה 105 קפה נטו (נמרוד) | 19051927 - 2 | 3,353.20 | 1,208.81 | 4,057.31 | 8,619.32 | 29.18 | |
| | | | 20004345 - 3 | -56.75 | -9.76 | -41.82 | -108.33 | 52.53 | |
| | | | ציבורי | 169.69 | 79.43 | 286.72 | 535.84 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,466.14 | 1,278.48 | 4,302.21 | 9,046.83 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,232.53 | 1,388.61 | 4,814.89 | 10,436.03 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | | | 0.00 | | | |
| | | | הפרש בקוט"ש | | | 10,436.03 | | | |
| | | | הפרש באחוזים | | | | | | |

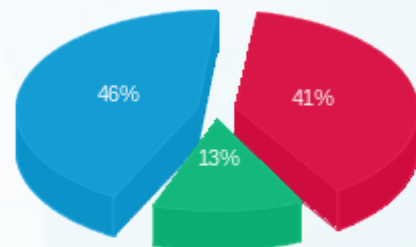

- פסגה (Kwh 4,232.53)
- גבע (Kwh 1,388.61)
- שפל (Kwh 4,814.89)





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 1 | 42980 | מבנה 105 מיזוג אוויר | 20004345 - 2 | 60.44 | 10.55 | 37.63 | 108.62 | 32.84 | |
| | | | 20004345 - 3 | 56.75 | 9.76 | 41.82 | 108.33 | 52.53 | |
| | | | סה"כ צריכה | 117.19 | 20.31 | 79.46 | 216.95 | | |
| 2 | 39296 | מבנה 105 ציבורי | 19051927 - 1 | 4,232.53 | 1,388.61 | 4,814.89 | 10,436.03 | 34.75 | |
| | | | 19051927 - 2 | -3,353.20 | -1,208.81 | -4,057.31 | -8,619.32 | 29.18 | |
| | | | 19051927 - 3 | -414.27 | -55.46 | -246.29 | -716.02 | 6.72 | |
| | | | 19051927 - 4 | -203.14 | -28.78 | -144.11 | -376.04 | 3.98 | |
| | | | 20004345 - 1 | 0.00 | 0.00 | -13.95 | -13.95 | | |
| | | | 20004345 - 2 | -60.44 | -10.55 | -37.63 | -108.62 | 32.84 | |
| | | | 20004345 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 201.47 | 85.01 | 315.59 | 602.08 | | |

