



**דוח קוט"ש**


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 112

תקופת דוח: (31/12/24 - 01/12/24)

תאריך הפקה: 09/01/25

| מקדם הספק | שיא ביקוש | סה"כ צריכה בקוט"ש | שפל Kwh  | גבע Kwh | פסגה Kwh | מספר מונה / קבוצה | שם דייר                | מזהה דייר | מס |
|-----------|-----------|-------------------|----------|---------|----------|-------------------|------------------------|-----------|----|
|           |           | 1,806.12          | 1,443.89 | 0.00    | 362.24   | 22009760 - 2      | מבנה 112 בסמר קומה א   | 40153     | 1  |
|           |           | 3.49              | 2.90     | 0.00    | 0.59     | משאבות            |                        |           |    |
|           |           | 1,238.48          | 939.85   | 0.00    | 298.63   | ציבורי            |                        |           |    |
|           |           | 3,048.09          | 2,386.64 | 0.00    | 661.45   | סה"כ צריכה        |                        |           |    |
|           |           | 716.69            | 602.04   | 0.00    | 114.65   | 22009760 - 3      | מבנה 112 פיטנגו קומה ב | 40154     | 2  |
|           |           | 3.49              | 2.90     | 0.00    | 0.59     | משאבות            |                        |           |    |
|           |           | 1,238.48          | 939.85   | 0.00    | 298.63   | ציבורי            |                        |           |    |
|           |           | 1,958.66          | 1,544.78 | 0.00    | 413.87   | סה"כ צריכה        |                        |           |    |
|           |           | 5,006.75          | 3,931.42 | 0.00    | 1,075.33 | סה"כ צריכה        |                        |           |    |
|           |           | 0.00              |          |         |          | חשבון חברת חשמל   |                        |           |    |
|           |           | 5,006.75          |          |         |          | הפרש בקוט"ש       |                        |           |    |
|           |           |                   |          |         |          | הפרש באחוזים      |                        |           |    |

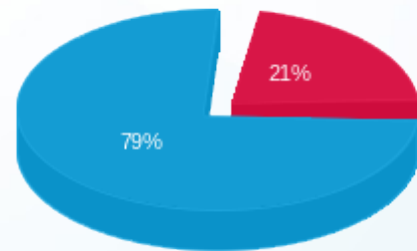

- פסגה (1,075.33 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (3,931.42 Kwh)

| מקדם הספק | שיא ביקוש | סה"כ צריכה בקוט"ש | שפל Kwh  | גבע Kwh | פסגה Kwh | מספר מונה / קבוצה | שם דייר                  | מזהה דייר | מס |
|-----------|-----------|-------------------|----------|---------|----------|-------------------|--------------------------|-----------|----|
|           |           | 6.98              | 5.80     | 0.00    | 1.18     | 17312591 - 1      | מבנה 112 משאבות - לחלוקה | 40155     | 1  |
|           |           | 6.98              | 5.80     | 0.00    | 1.18     | סה"כ צריכה        |                          |           |    |
|           |           | -6.98             | -5.80    | 0.00    | -1.18    | 17312591 - 1      | מבנה 112 ציבורי          | 40156     | 2  |
|           |           | 5,006.75          | 3,931.42 | 0.00    | 1,075.33 | 22009760 - 1      |                          |           |    |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh   | סה"כ צריכה בקוטר | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------|-------------------|----------|---------|-----------|------------------|-----------|-----------|
|    |           |         | 22009760 - 2      | -362.24  | 0.00    | -1,443.89 | -1,806.12        |           |           |
|    |           |         | 22009760 - 3      | -114.65  | 0.00    | -602.04   | -716.69          |           |           |
|    |           |         | סה"כ צריכה        | 597.26   | 0.00    | 1,879.70  | 2,476.96         |           |           |

